

«Утверждаю»
Директор ГАУСО КПНИ
М.Р.Валитов
«19» 02 2021 г.


ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности предписания № 47/1/47 от 18.02.2021

№ п/п	Суть выявленного нарушения	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений	Ответственный исполнитель за устранение нарушения
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий.	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	10.01.2022 г	Ахметов А.В.
2	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	10.01.2022 г	Ахметов А.В.

3	Не установлена дверь с пределом огнестойкости не менее Е1 30 в помещениях для хранения белья.	Установить дверь с пределом огнестойкости не менее Е1 30 в помещениях для хранения белья.	10.01.2022 г	Ахметов А.В.
4	В эвакуационных коридорах допущено размещение радиаторов отопления, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.	Не допускать размещение приборов радиатора отопления, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.	10.01.2022 г	Ахметов А.В.
5	Не оборудован вход в столовую дверью с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности иди противопожарными преградами (вход в столовую).	10.01.2022 г	Ахметов А.В.
6	Не оборудовано помещение сауны по периметру дренажным устройством.	Помещения встроенной бани сухого жара (сауны) оборудовать по периметру дренажным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную.	10.01.2022 г	Ахметов А.В.

Заместитель директора

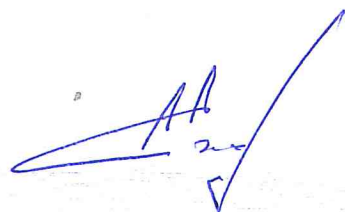

А.В.Ахметов